

請 求 書

№.

平成 26年 12 月 24日

株式会社 ケイミックス 御中

毎々格別の御引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
下記の通り御請求ご案内申し上げますので照合の上
お支払賜りたくお願い申し上げます。

本社営業所 静岡県裾野市佐野950-6
TEL(055) 992-5213 / FAX (055) 992-5217

山梨営業所 富士吉田
TEL(0555) 21-1307 / -1308

ニッセー防 社

(振込依頼先)

静岡銀行 裾野支店 普通 90350	JA 南 駿 中央支店 普通 47501
スルガ銀行 裾野支店 普通 454962	JA 南 駿 中央支店 普通 63092
清水銀行 裾野支店 普通 2077920	JA 南 駿 中央支店 普通 4787
山梨中央銀行 山中町支店 普通 221346	JA 南 駿 中央支店 普通 107769

¥437,400-

納入 月日	品 名	数量	単位	単価	金 額
	裾野市民文化センター				
	スプリンクラー設備 送水口ゲートバルブ取替工事	1	式		405,000
	小計				(405,000)
	消費税8%				32,400
	合 計				¥437,400


修繕写真帳

- 2014.12.23
1. 修繕名称 裾野市民文化センター
スプリンクラー設備 送水口ゲートバルブ取替工事
 2. 修繕箇所 裾野市民文化センター
 3. 修繕内容 スプリンクラー設備 送水口ゲートバルブ取替工事

〒410-1118 静岡県裾野市
ニッセー防災


50-6

裾野市市民文化センター

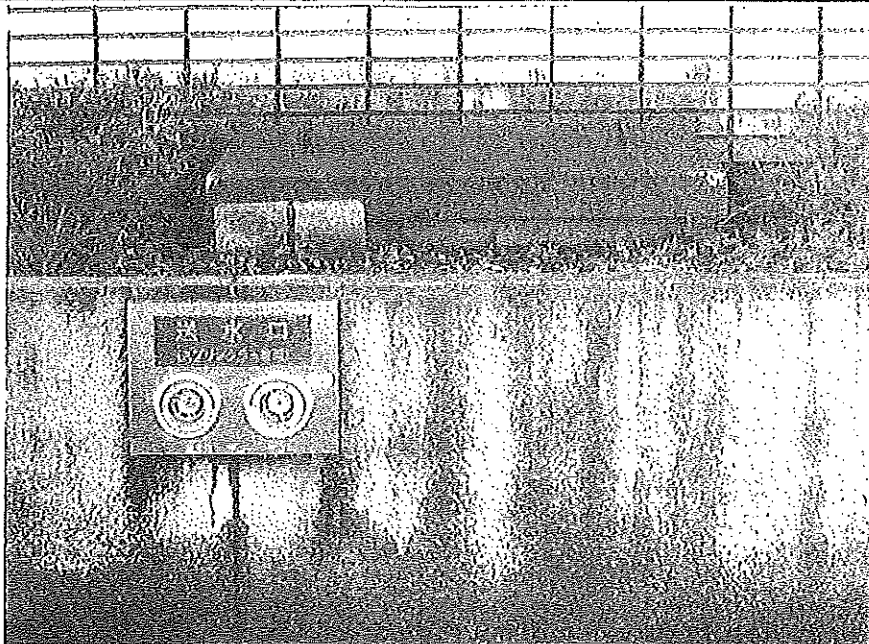

スプリンクラー設備
建屋北側送水口

2014.12.9

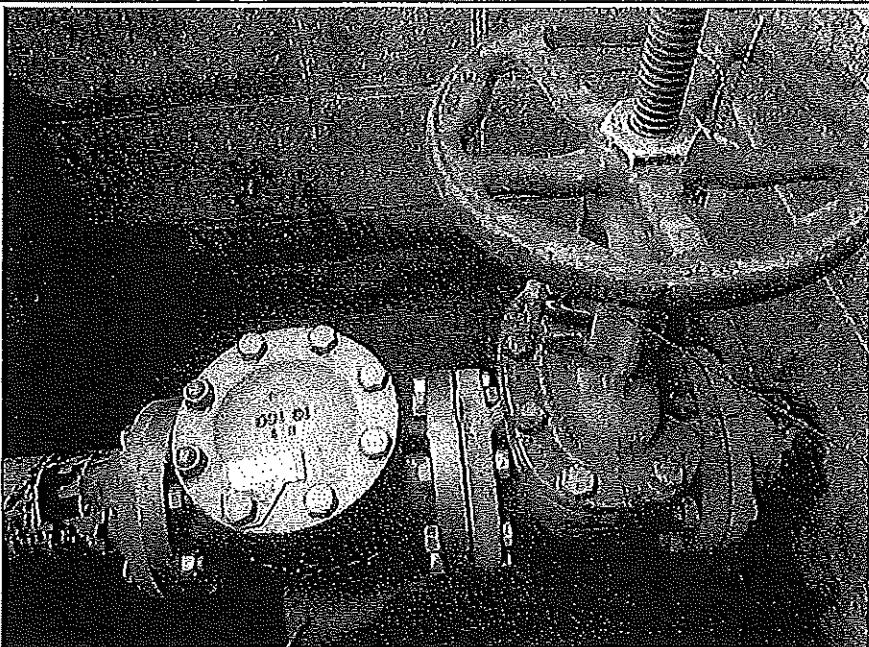

スプリンクラー設備
送水口ゲートバルブ
(株)キッツ製
JIS10K-100A FC
L=230mm

弁棒⇄パッキン間より
水漏れリーク

2014.12.9

圧力タンク起動設定0.39Mpa
12/7(日)AM7:30 圧力タンク圧データー0.40Mpa
ポンプ自動起動日時:12/7閉館~12/9朝間 不明

