


裾野市民文化センター スプリンクラー設備	
場 所	大ホール3F投光器室
内 容	
バルブ類	
2022/9/29	



裾野市民文化センター スプリンクラー設備	
場 所	大ホール3F投光器室
内 容	
一斉開放弁(加圧型)	
型式記号 DVA-200	
型式番号 開第53~9号	
使用圧力範囲3~14kgf/cm ²	
最大流量8500 ℓ /min	
最大損失値71.2m	
製造年1990	
2022/9/29	



裾野市民文化センター スプリンクラー設備	
場 所	大ホール3F投光器室
内 容	
一斉開放弁(加圧型)	
● 作動開放時O	
● 常時S	
2022/9/29	

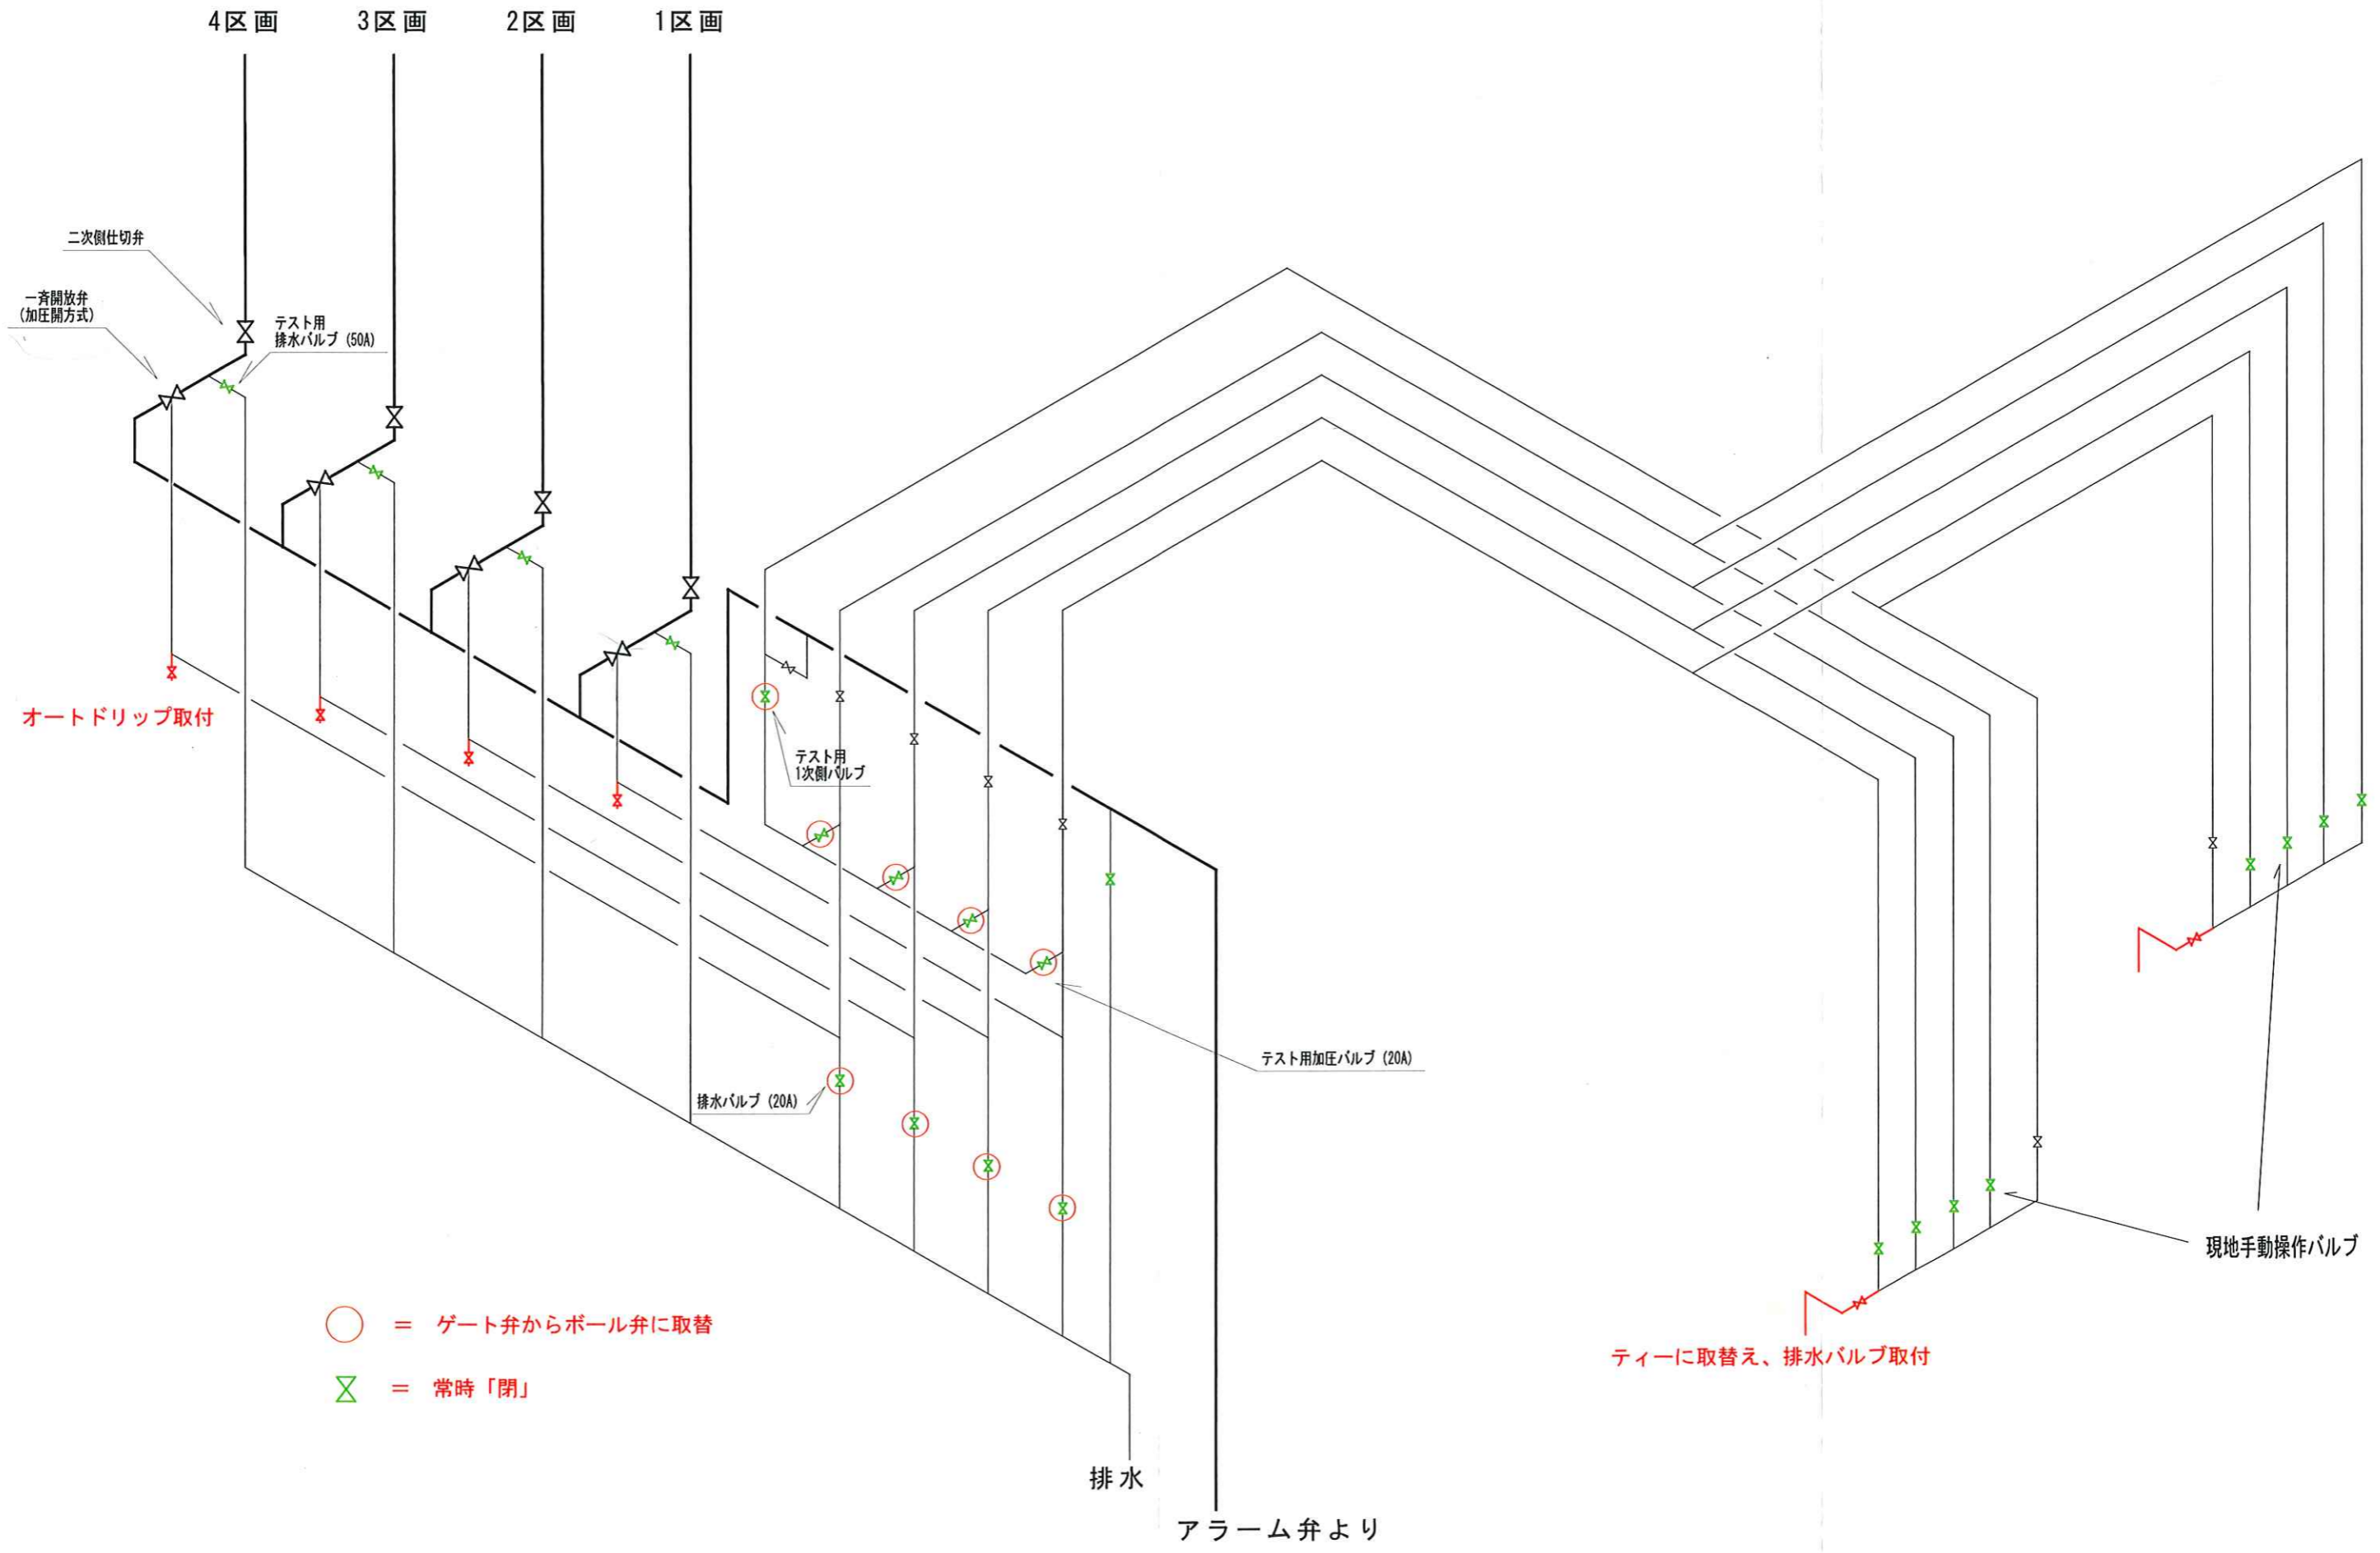

- = ゲート弁からボール弁に取替
- ⊗ = 常時「閉」

ティーに取替え、排水バルブ取付

現地手動操作バルブ

排水
アラーム弁より